




TREFI

CONDUCTORES ELÉCTRICOS

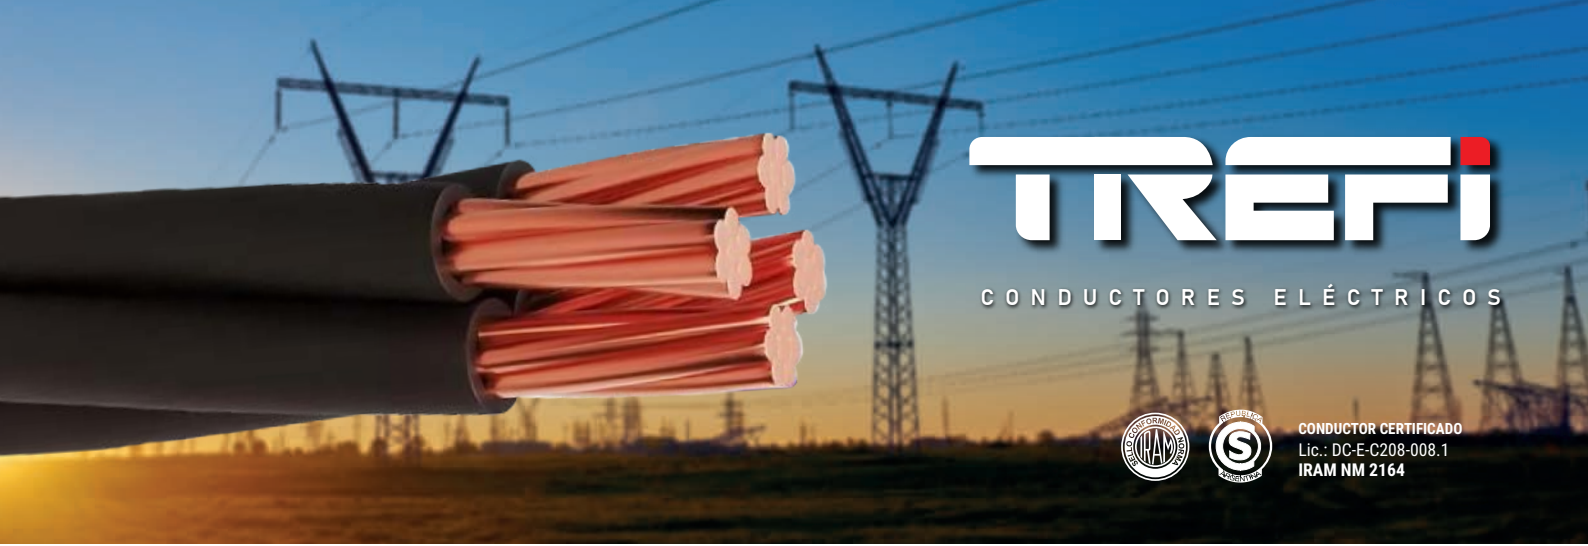

CONDUCTOR CERTIFICADO
Lic.: DC-E-C208-008.1
IRAM NM 2164

PRENSAMBLADO DE COBRE

Conductor: Cable Preensamblado de Cobre (Acometida Cu) **Norma:** 2164. Tensión 1kV.

Material: Cobre electrolítico - IRAM NM 280

Norma: NM IRAM 280- Clase 2 (II)

Aislante: Material: Polietileno Reticulado (XLPE) **Norma:** IRAM 2164

Campo de aplicación: Cable multipolares preensamblados, con conductores de cobre, aislados en polietileno reticulado (XLPE) para acometida monofásica y trifásica desde línea de distribución de energía, en redes con **tensión nominal 1Kv.**

APTO PARA COLORES

INSTALACIONES
DOMÉSTICAS



INSTALACIONES
INDUSTRIALES



INSTALACIONES
EDILICIAS




INSTALACIONES
EN TABLEROS



AISLACIÓN
XLPE

TEMPERATURA MÁX.
DE TRABAJO 90°C



TENSIÓN NOMINAL
(0,6/1 kv)

INFORMACIÓN TÉCNICA

REQUISITOS GENERALES IRAM 2164

SECCIÓN NOMINAL	FORMACIÓN		ESPESOR AISLACIÓN	RESISTENCIA OHMICA MÁX. A 20°C	CONSUMO MÁXIMO
	NRO. DE ALAMBRES	DIÁMETRO NOMINAL			
mm ²		mm	mm	mohm/km	(A)
2x4	7	0,85	1.2	4,61	45
2x6	7	1,05	1.2	3,08	55
2x10	7	1,35	1.2	1,83	70
2x16	7	1,70	1.2	1,15	96
4x4	7	0,85	1.2	4,61	45
4x6	7	1,05	1.2	3,08	55
4x10	7	1,35	1.2	1,83	70
4x16	7	1,70	1.2	1,15	96